


Merkblatt Grossküchenherd mit Magnetventil und Umgehungsarmatur

Aufgrund der Gasleitsätze SVGW, G-1, Ziff. 7.262 ist es bei gewerblichen Gasapparaten mit beträchtlichem Anschlusswert, wie z.B.

- Grossküchen
- bei Lösch- und Brandmeldeeinrichtungen

unumgänglich eine richtig konzipierte Raumventilation vorzusehen. Diese muss sich zwangsläufig mit den Brennern in Betrieb setzen.

Magnetventil für Restaurationsherd, angeschlossen über Verzögerungsrelais, einstellbar, beim einschalten ca. 40 Sek verzögert, (max. ca. 60 Sekunden), über Ventilationsanlage gesteuert.

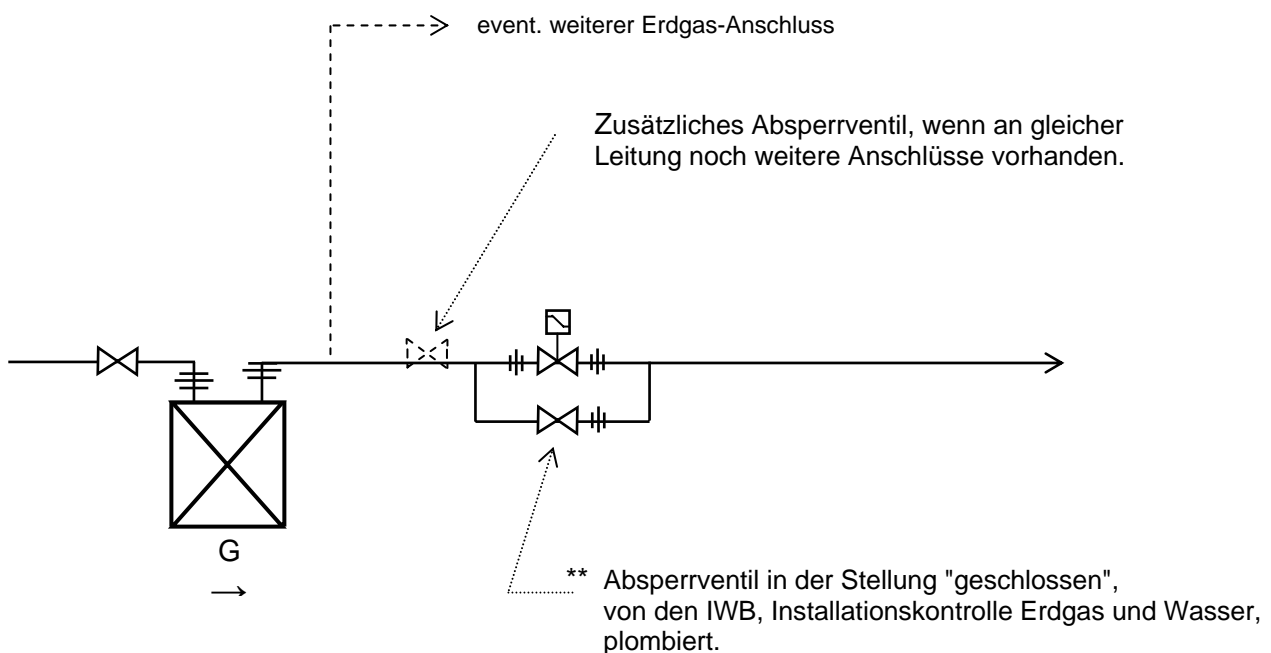

** Folgender Text auf Hinweisschild:

Umgehungsarmatur (Restaurationsherd) darf nur bei Störungen am Magnetventil oder kurzzeitigem Ventilationsunterbruch geöffnet werden. Die Betätigung der Umgehungsarmatur ist den IWB, Installationskontrolle Erdgas und Wasser, Tel. 061 / 275 56 44, umgehend zu melden.